


INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU

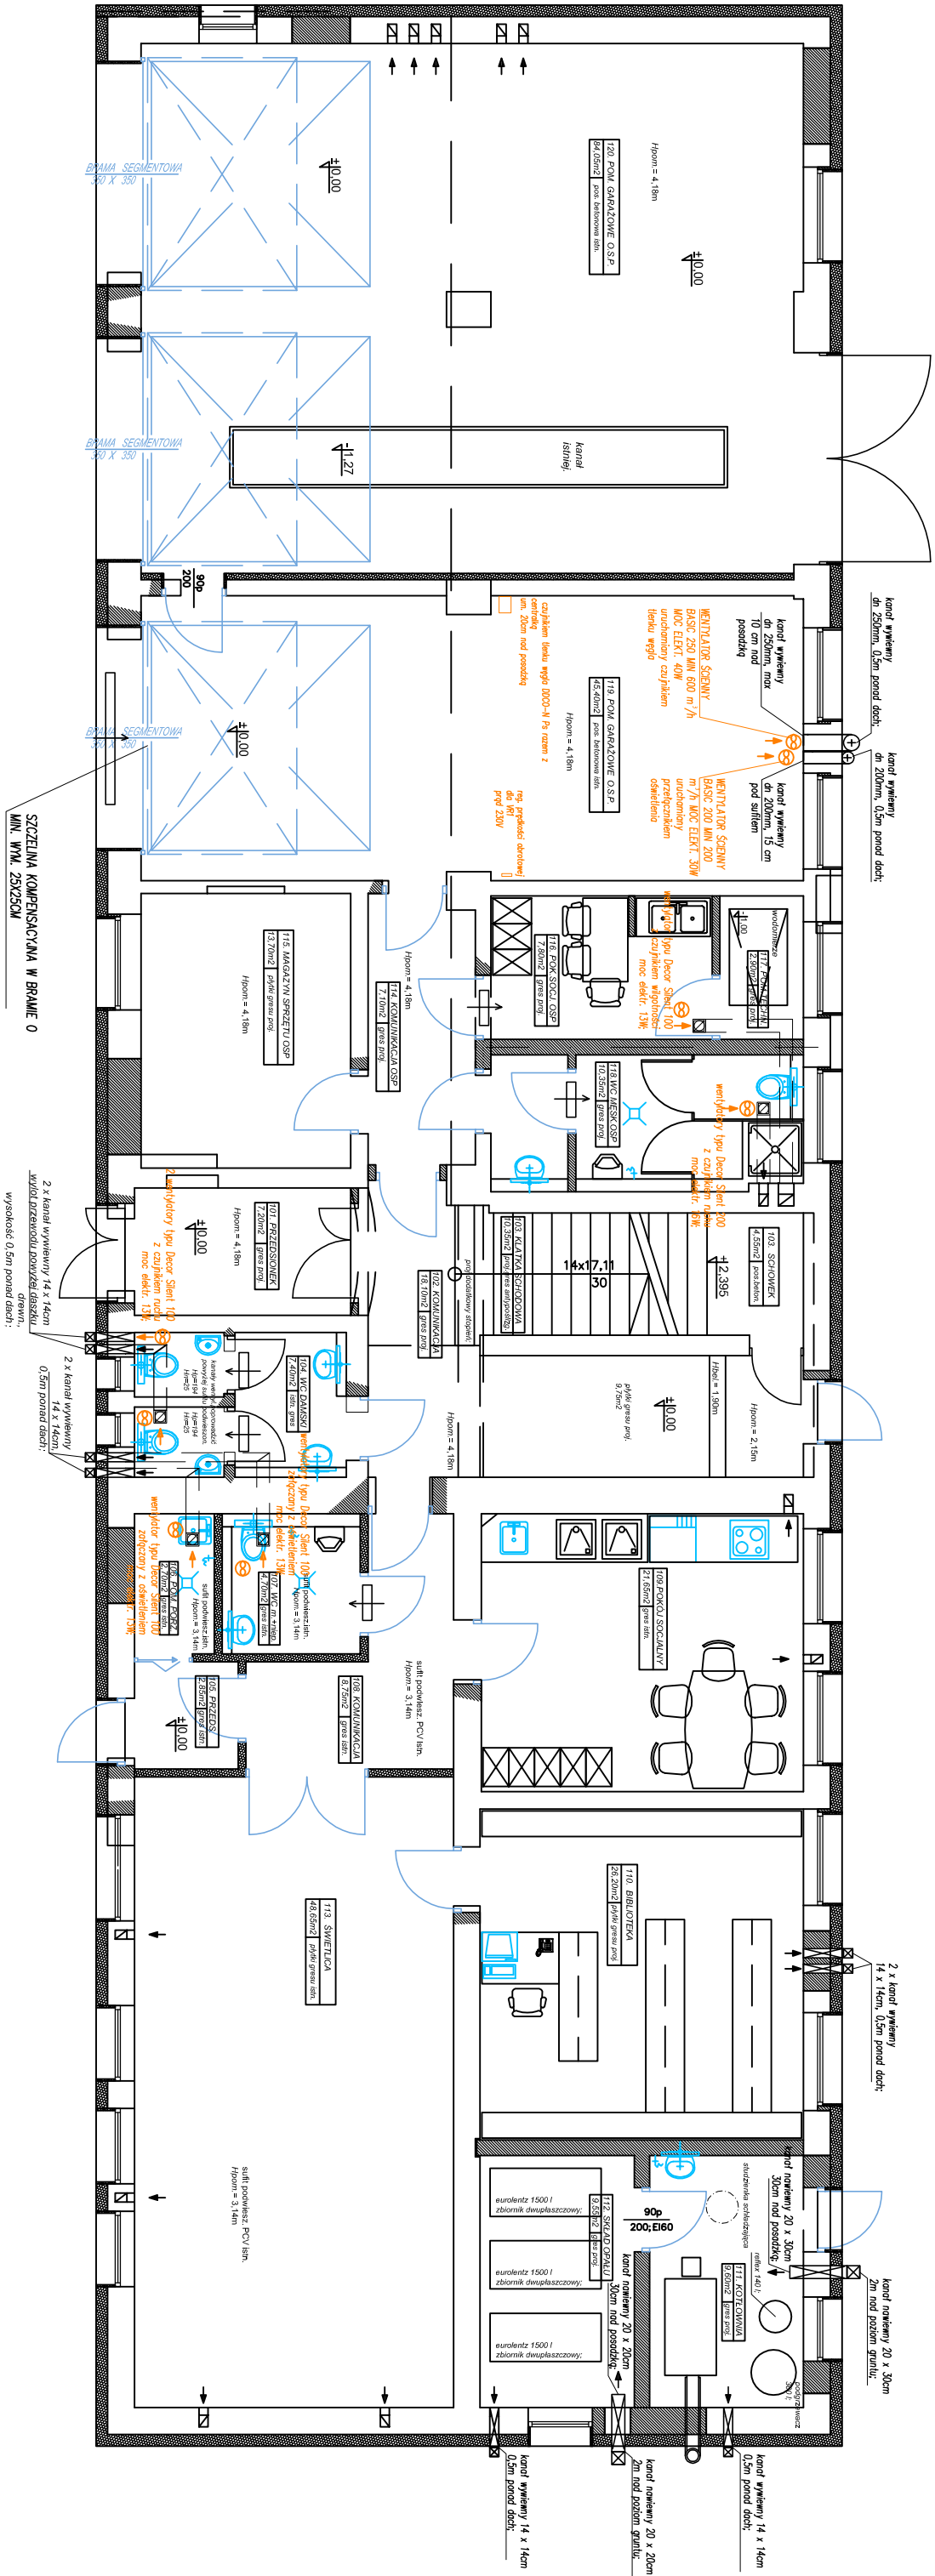

Legenda:
Otwór wentylacyjny w drzwiach o przekroju min. 220 cm²

Uwaga:
Kanały wentylacyjne biegnące na zewnątrz zaizolować wełną min. gr 50mm w osłonie płaszcza z blachy al.

PROJEKT	Znana sposobu użytkowania budynku DSP, na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kaweczynie, dz. nr ew.76/2, 77/2, 77/3		
INWESTOR	Urząd Gminy Nowy Kaweczyn 96-115 Nowy Kaweczyn 3E		
TEMAT	INSTALACJA WENTYLACJI I RZYM. URZĄDZEN CHEDU I KLIMATYZACJI		
NAZWA RYS.	Rzut instalacji wentylacji-Porter	PDDPIS	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. KATARZYNA KRUTAK-MUSZYŃSKA		DATA 05.2010
	MGR INŻ. SABINA RUSIŃSKA-PLACHETA		NR. RYS. 12
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF BRONIAREK		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. SŁAWOMIR LUCZYWEK		