


OZNACZENIA

- ZASILANIE CD
- POWRÓT CD
- WODA CIEPŁA
- CYRK
- WODA ZIMNA
- PRZEWODY STEROWNICZE

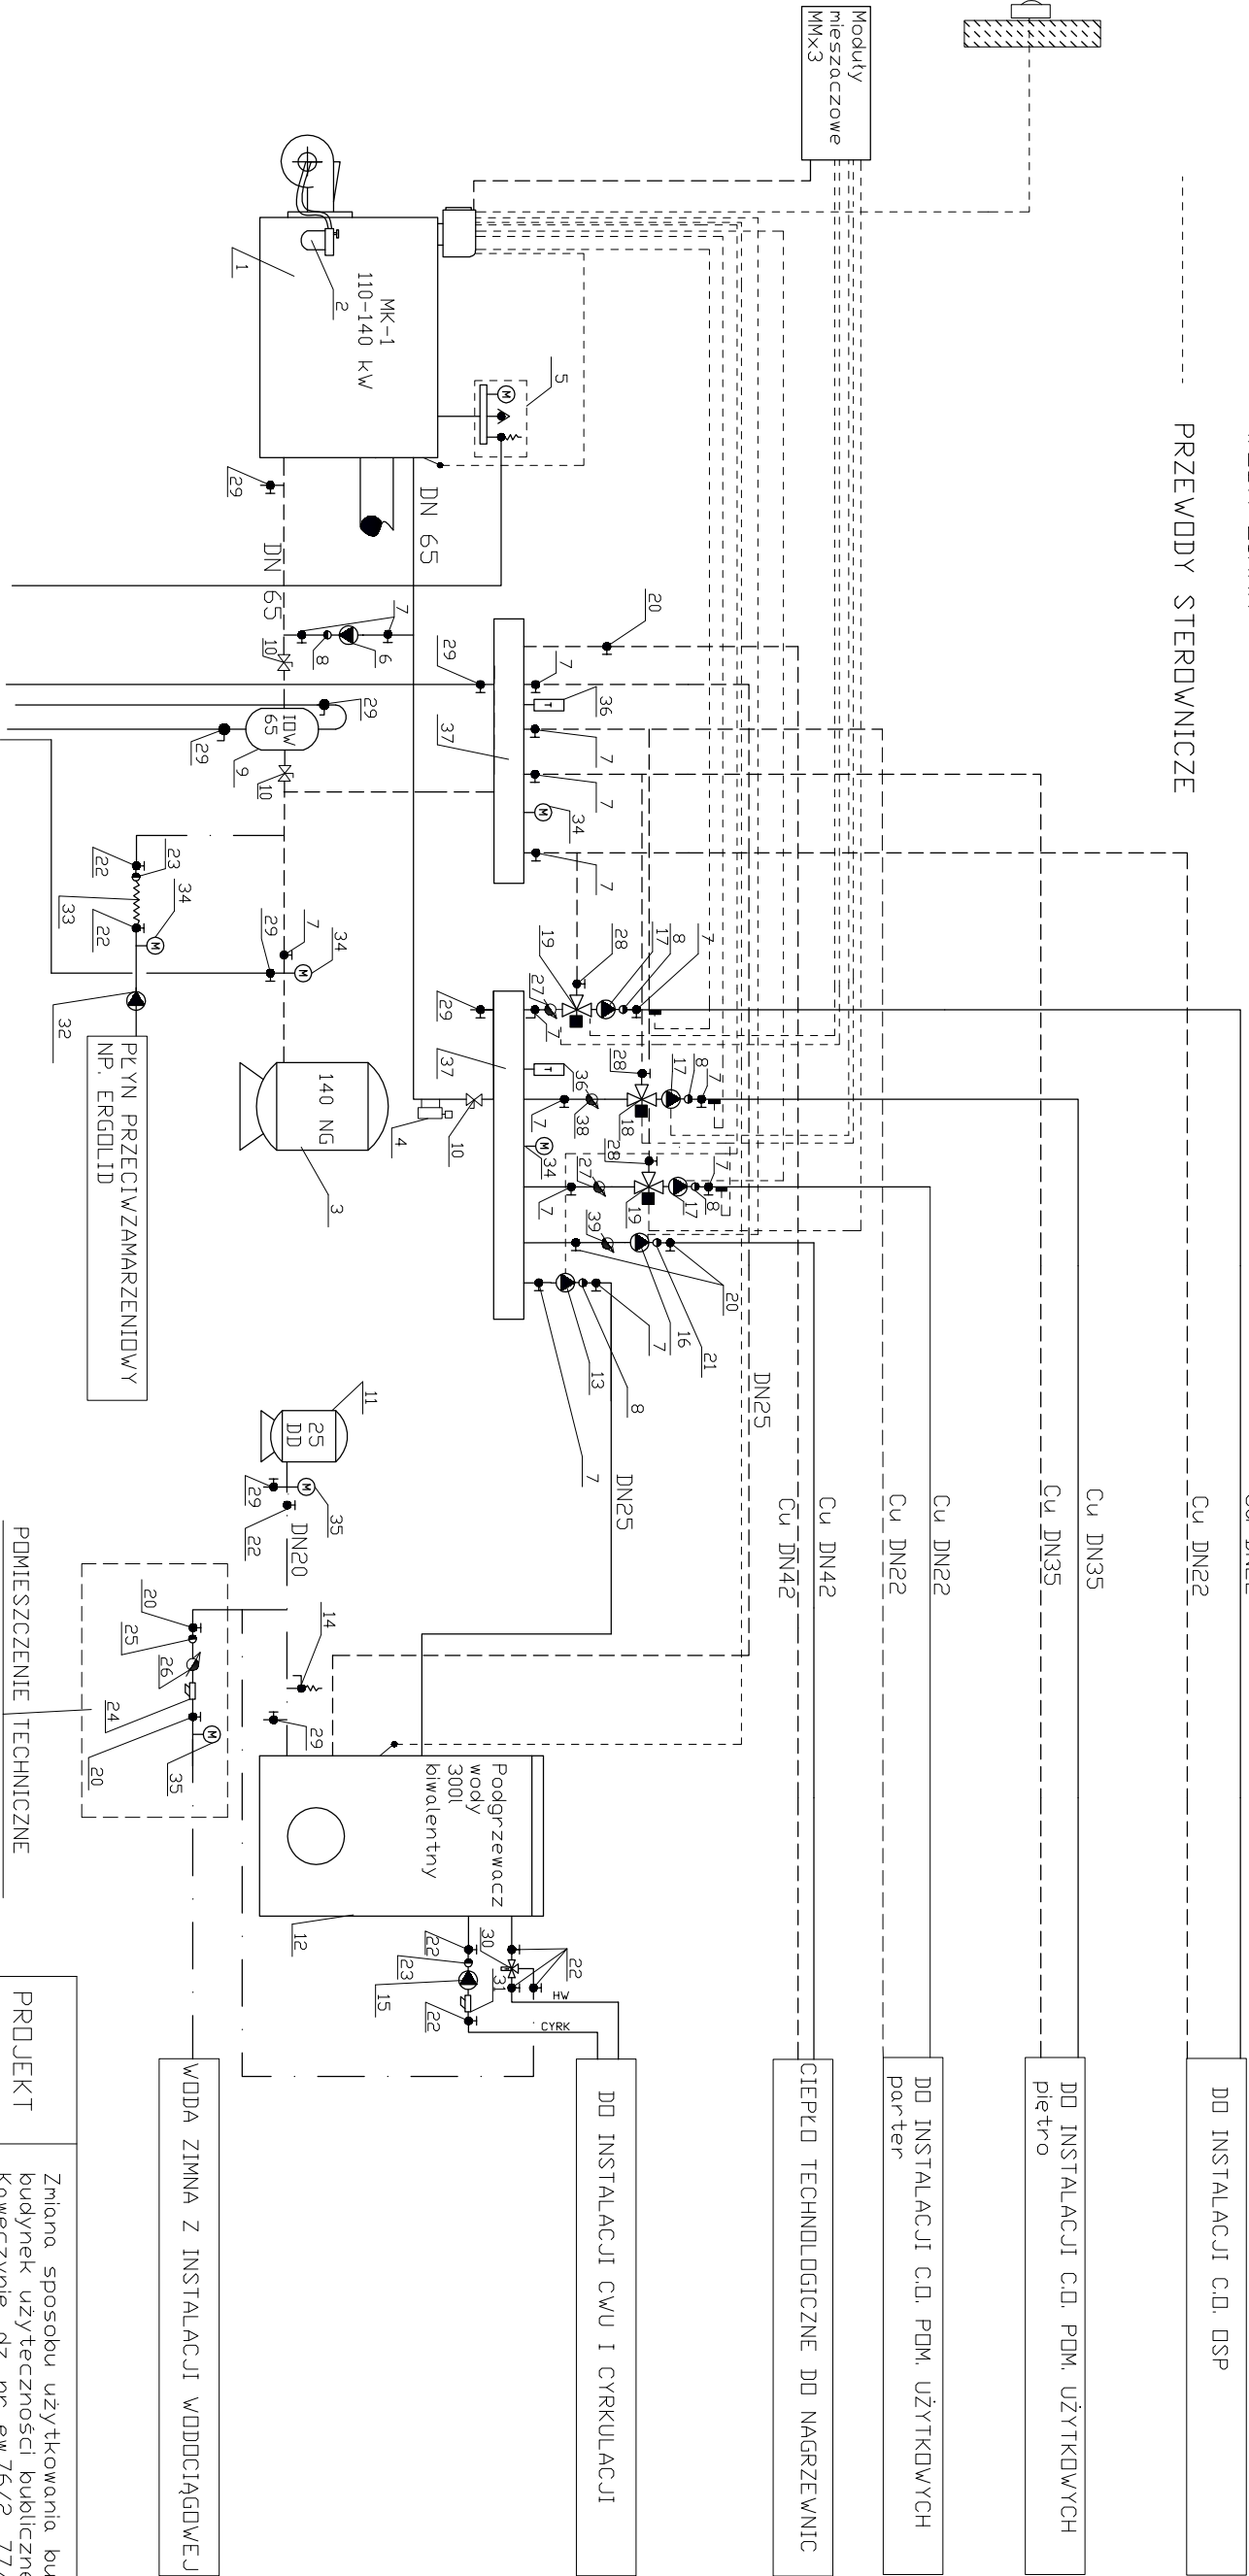

PROJEKT	Zmiana sposobu użytkowania budynku DSP, na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie, dz. nr ew.76/2, 77/2, 77/3		
INWESTOR	Urząd Gminy Nowy Kawęczyn 96-115 Nowy Kawęczyn 32		
TEMAT	INSTALACJA C.D.		
NAZWA RYS.	Schemat kotłowni olejowej	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. KATARZYNA KRUTAK-MUSZYŃSKA	DATA	05.2010
	MGR INŻ. SABINA RUSIŃSKA-PLACHETA	NR. RYS.	01
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF BRONIAREK		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. SŁAWOMIR LUCZYWEK		