## A–A
1:50

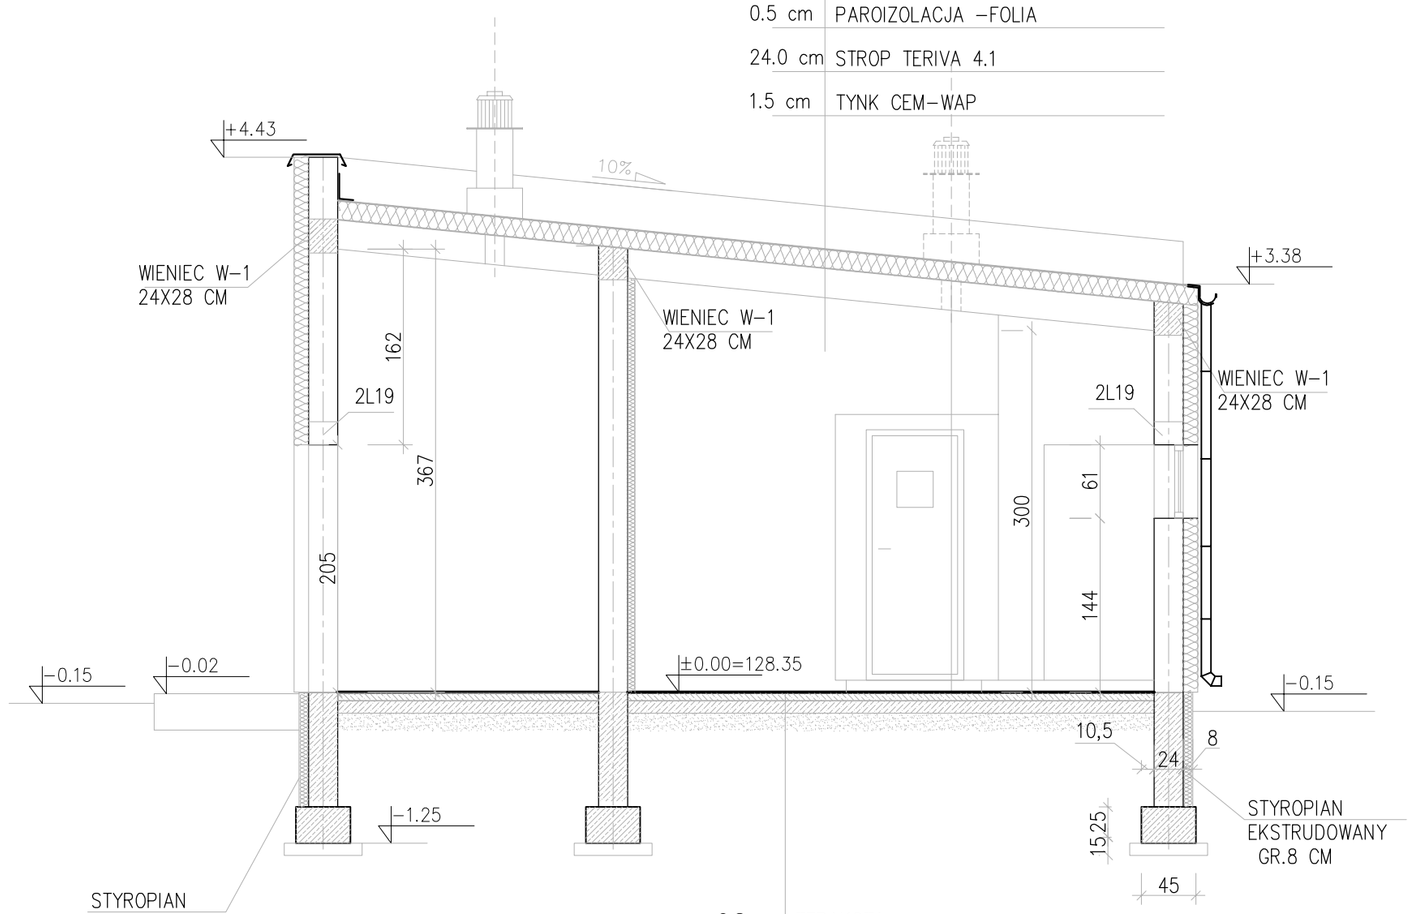


0.5 cm PAPA TERMOIZOLACYJNA 1 W–TWA
0.5 cm PAPA PODKŁADOWA 1 W–TWA
15.0 cm STYROPIAN
0.5 cm PAROIZOLACJA –FOLIA
24.0 cm STROP TERIVA 4.1
1.5 cm TYNK CEM–WAP

0.8 cm TERAKOTA
6.0 cm POSADZKA BETONOWA C20/25 MPA
0.5 cm IZOLACJA W–TWA PAPY IZOLAC.
10 cm PODŁOŻE BETONOWE C8/10 MPa
15 cm PODSYPKA PIASKOWA

## B–B
1:50

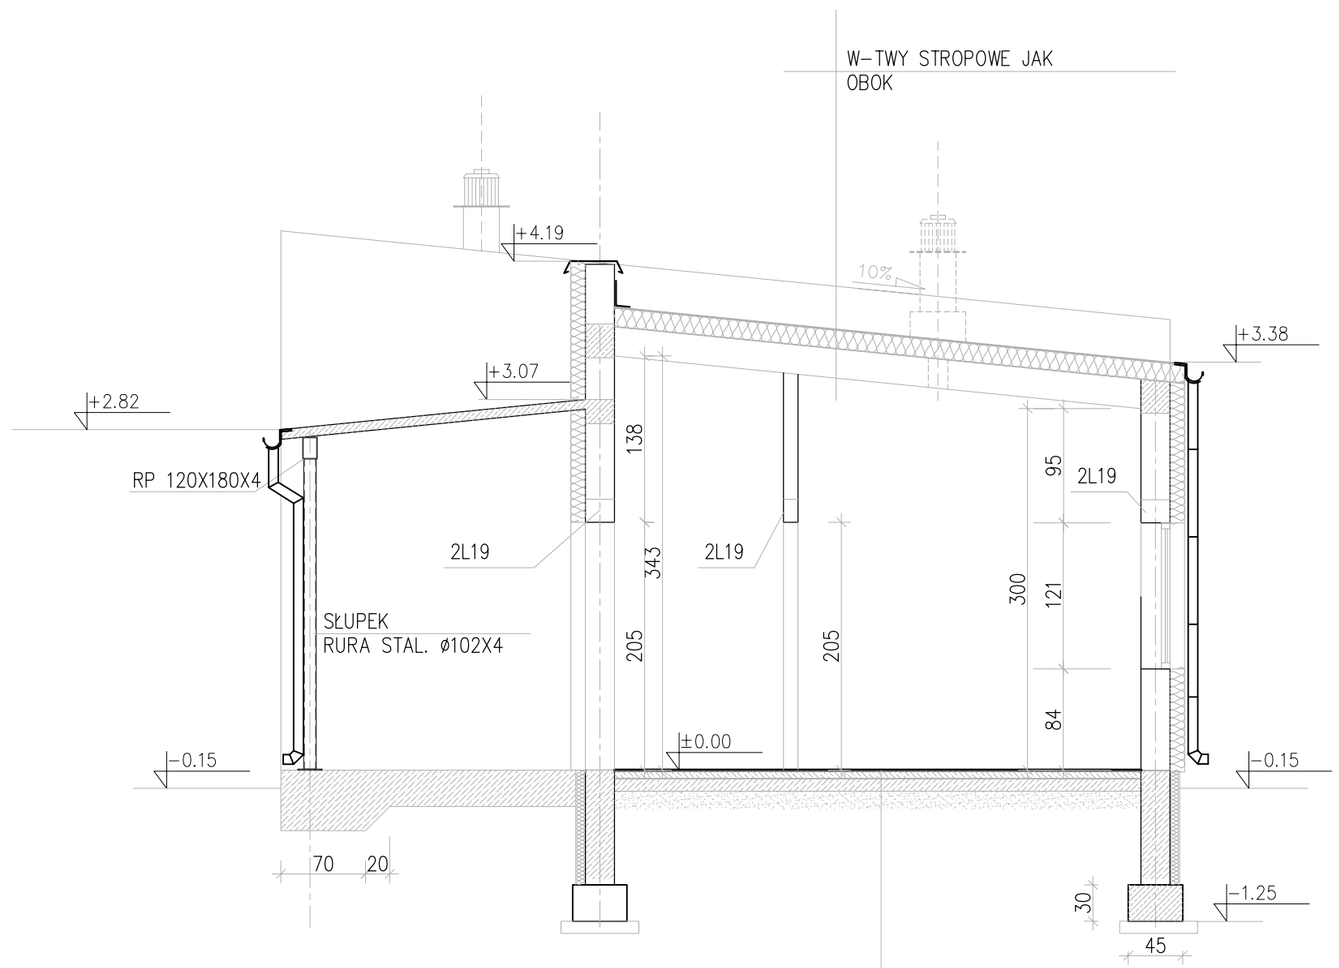


8 cm TERAKOTA
6.0 cm POSADZKA BETONOWA C20/25 MPA
0.5 cm IZOLACJA W–TWA PAPY IZOLAC.
10 cm PODŁOŻE BETONOWE C8/10 MPa
15 cm PODSYPKA PIASKOWA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR: | GMINA NOWY KAWĘCZN<br>NOWY KAWĘCZYN 32<br>96–116 NOWY KAWĘCZYN | | |
| OBIEKT:<br>ADRES: | STACJA WODOCIĄGOWA W TRZCIANNEJ GM NOWY KAWĘCZYN | | |
| TREŚĆ: | PRZEKROJE | | |
| PROJEKTANT<br>SPRAWDZAJĄCY | MGR.INŻ. W.WASILEWSKI upr. bud. 247/78/Wł.M<br>INŻ. STEFAN POŁEĆ upr. bud.548/75 Łm | | PODPIS |
| STADIUM<br>P.B. | SKALA<br>1:50 | DATA<br>06.2016 | NR.RYS.<br>4 |