




Skierniewice, dnia 26 lutego 2021 r.

Nasz znak: PPIS.HŚ.9020.2.22.2.2021.AK

G. Dziopiełowska
2021.03.04

Gmina Nowy Kawęczyn

96-115 Nowy Kawęczyn 32

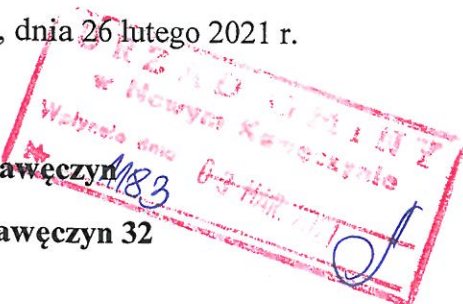

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza**przydatność wody wodociągu Kolonia Starorawska do spożycia****UZASADNIENIE**

W dniu 23.02.2021 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 12.02.2021 r. z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie. Sprawozdania z badań z dnia 16.02.2021 r. nr 1337/02/2021/M/3 i z dnia 17.02.2021 r. nr 1337/02/2021/F/3. Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach
J. Łukasik
mgr inż. Justyna Łukasik

niepodlega




Skierniewice, dnia 26 lutego 2021 r.

Nasz znak: PPIS.HŚ.9020.2.24.2.2021.AK

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

96-115 Nowy Kawęczyn 32

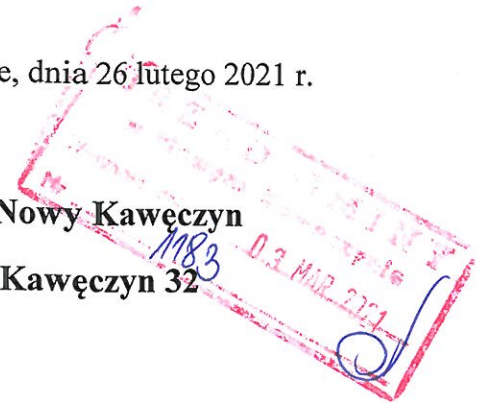

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza**przydatność wody wodociągu Trzecianna do spożycia****UZASADNIENIE**

W dniu 23.02.2021 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Trzecianna czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 12.02.2021 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie. Sprawozdania z badań z dnia 16.02.2021 r. nr 1337/02/2021/M/1 i z dnia 17.02.2021 r. nr 1337/02/2020/F/1. Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Trzecianna odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik

niepodlega



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SKIERNIEWICACH

96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33, woj. łódzkie


Tel. Cen.: 468334600, 468334685. Fax 468333021. e-mail: psse.skierniewice@pis.gov.pl, www.psseskierniewice.pl

Skierniewice, dnia 26 lutego 2021 r.

Nasz znak: PPIS.HŚ.9020.2.23.2.2021.AK

*P. Dziągajewski
roz. 1.03.21
ef*

Gmina Nowy Kawęczyn
96-115 Nowy Kawęczyn 32

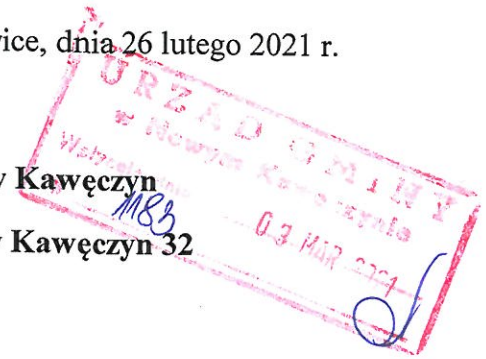

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Kwasowiec do spożycia**

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2021 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kwasowiec czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 12.02.2021 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Parcela. Sprawozdania z badań z dnia 16.02.2021 r. nr 1337/02/2021/M/2 i z dnia 17.02.2021 r. nr 1337/02/2021/F/2. Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kwasowiec odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach
J. Jus
mgr inż. Justyna Łukasik

niepodlega